




TUMULAZIONE A SARCOFAGO
(1 LIVELLO)
SEZIONE A-A'

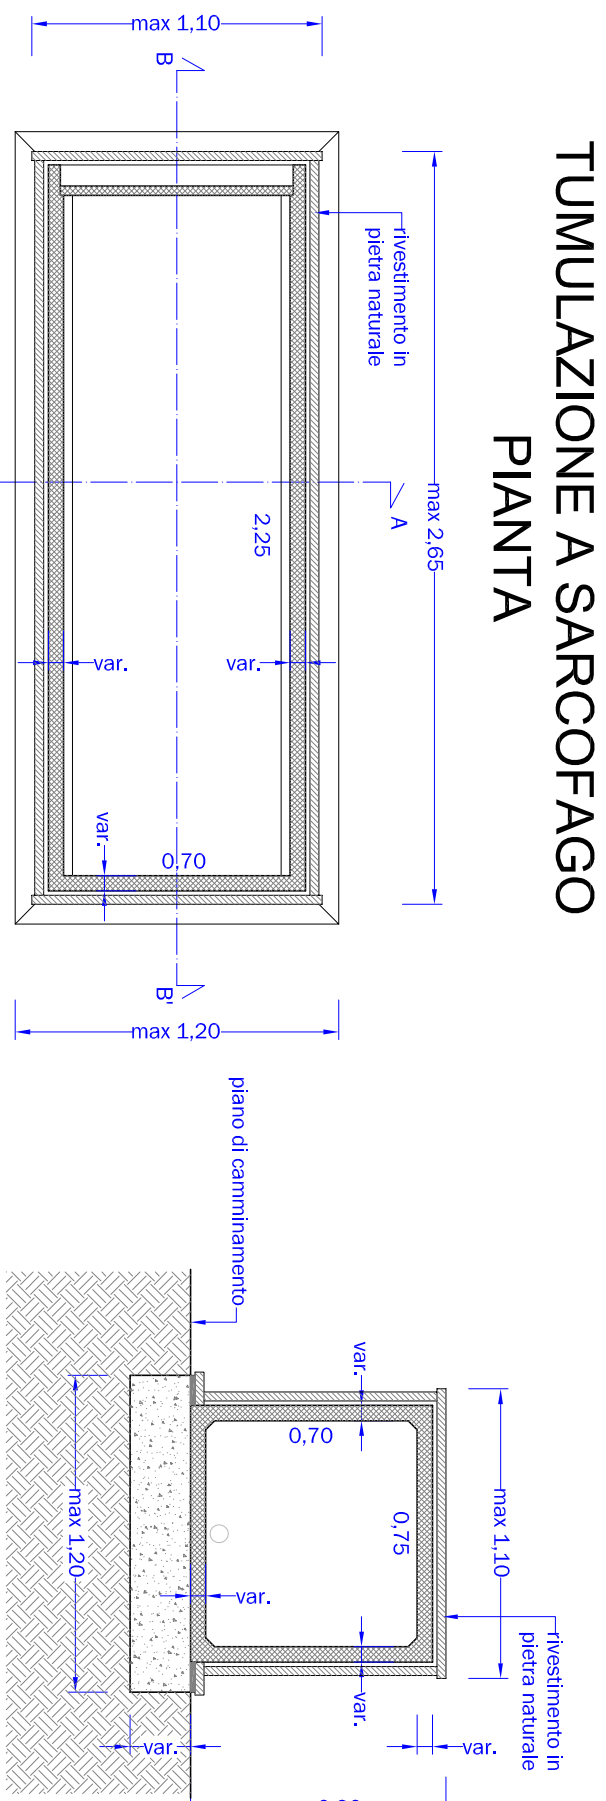


TUMULAZIONE A SARCOFAGO
(2 LIVELLI)
SEZIONE A-A'

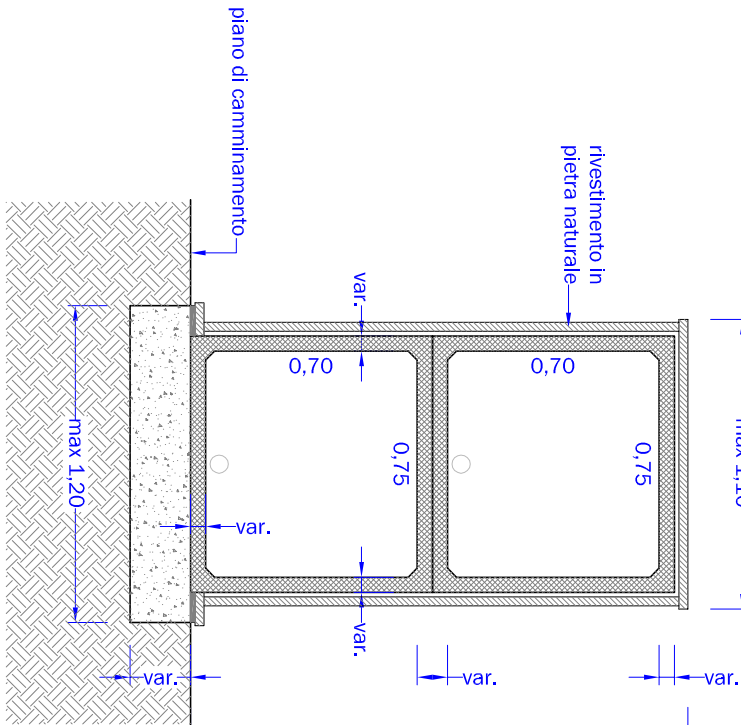

SEZIONE B-B'

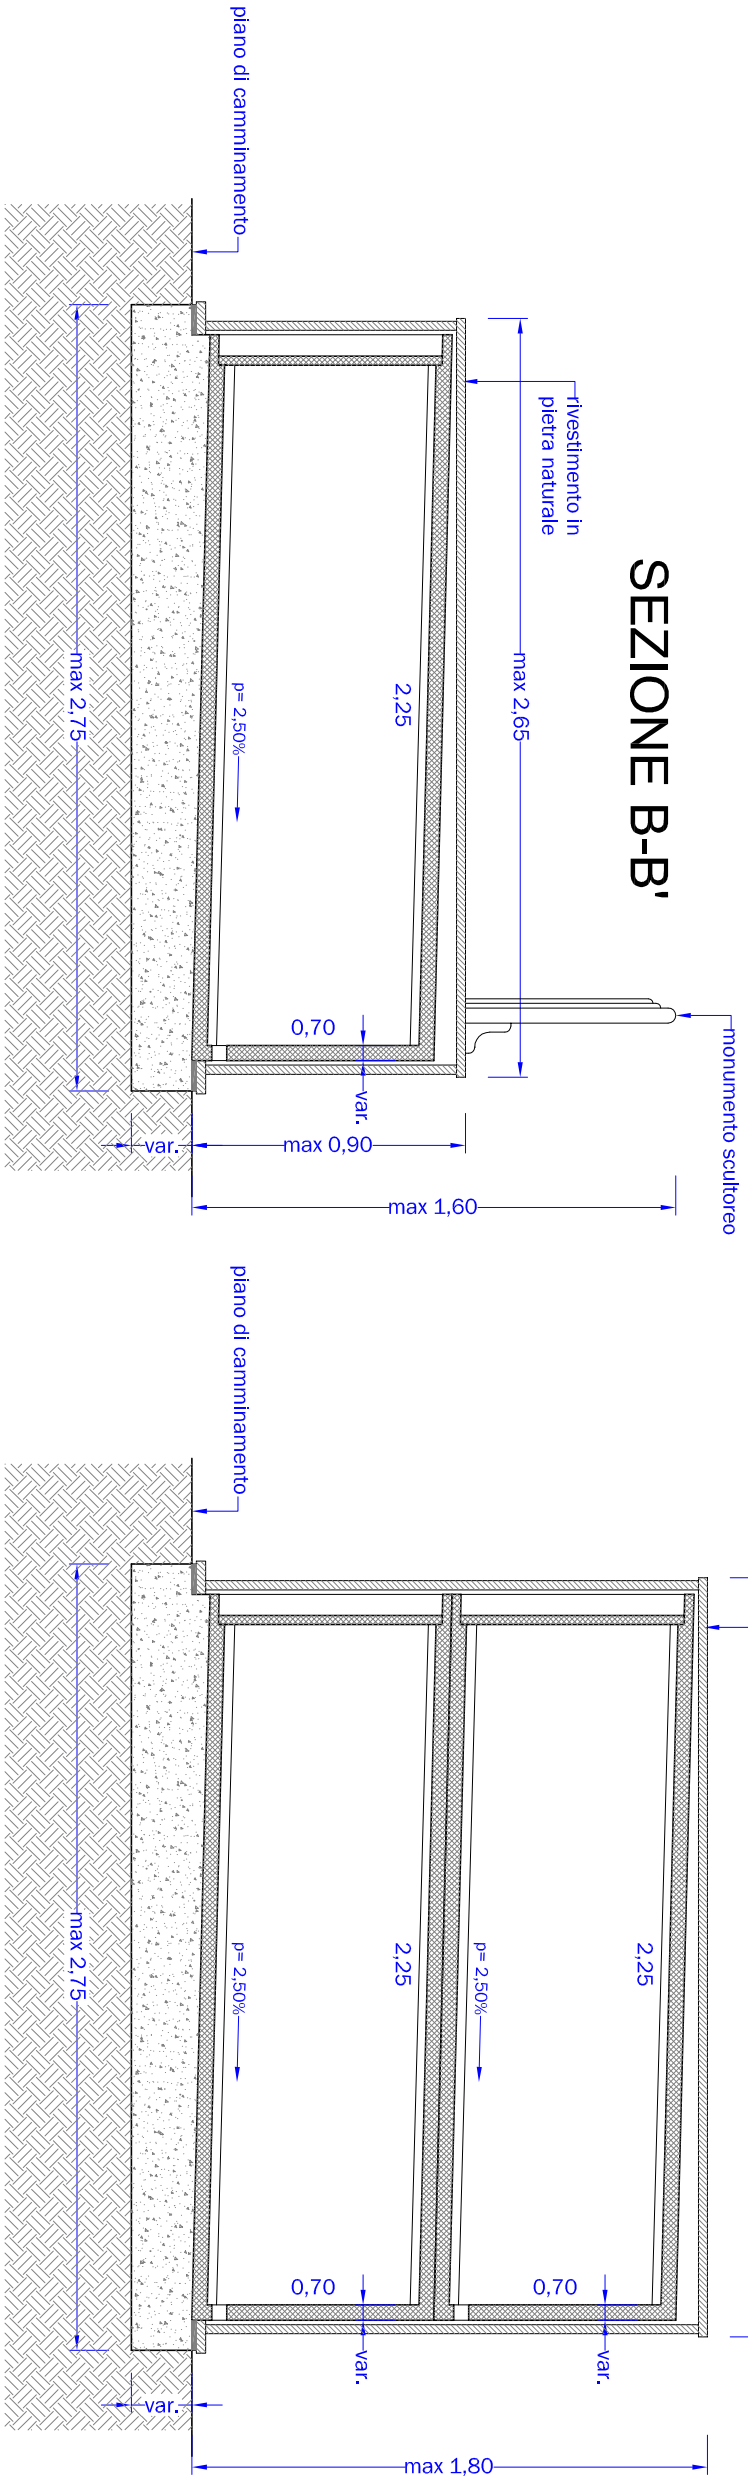

LOCULO PREFABBRICATO
SPACCATO ASSONOMETRICO

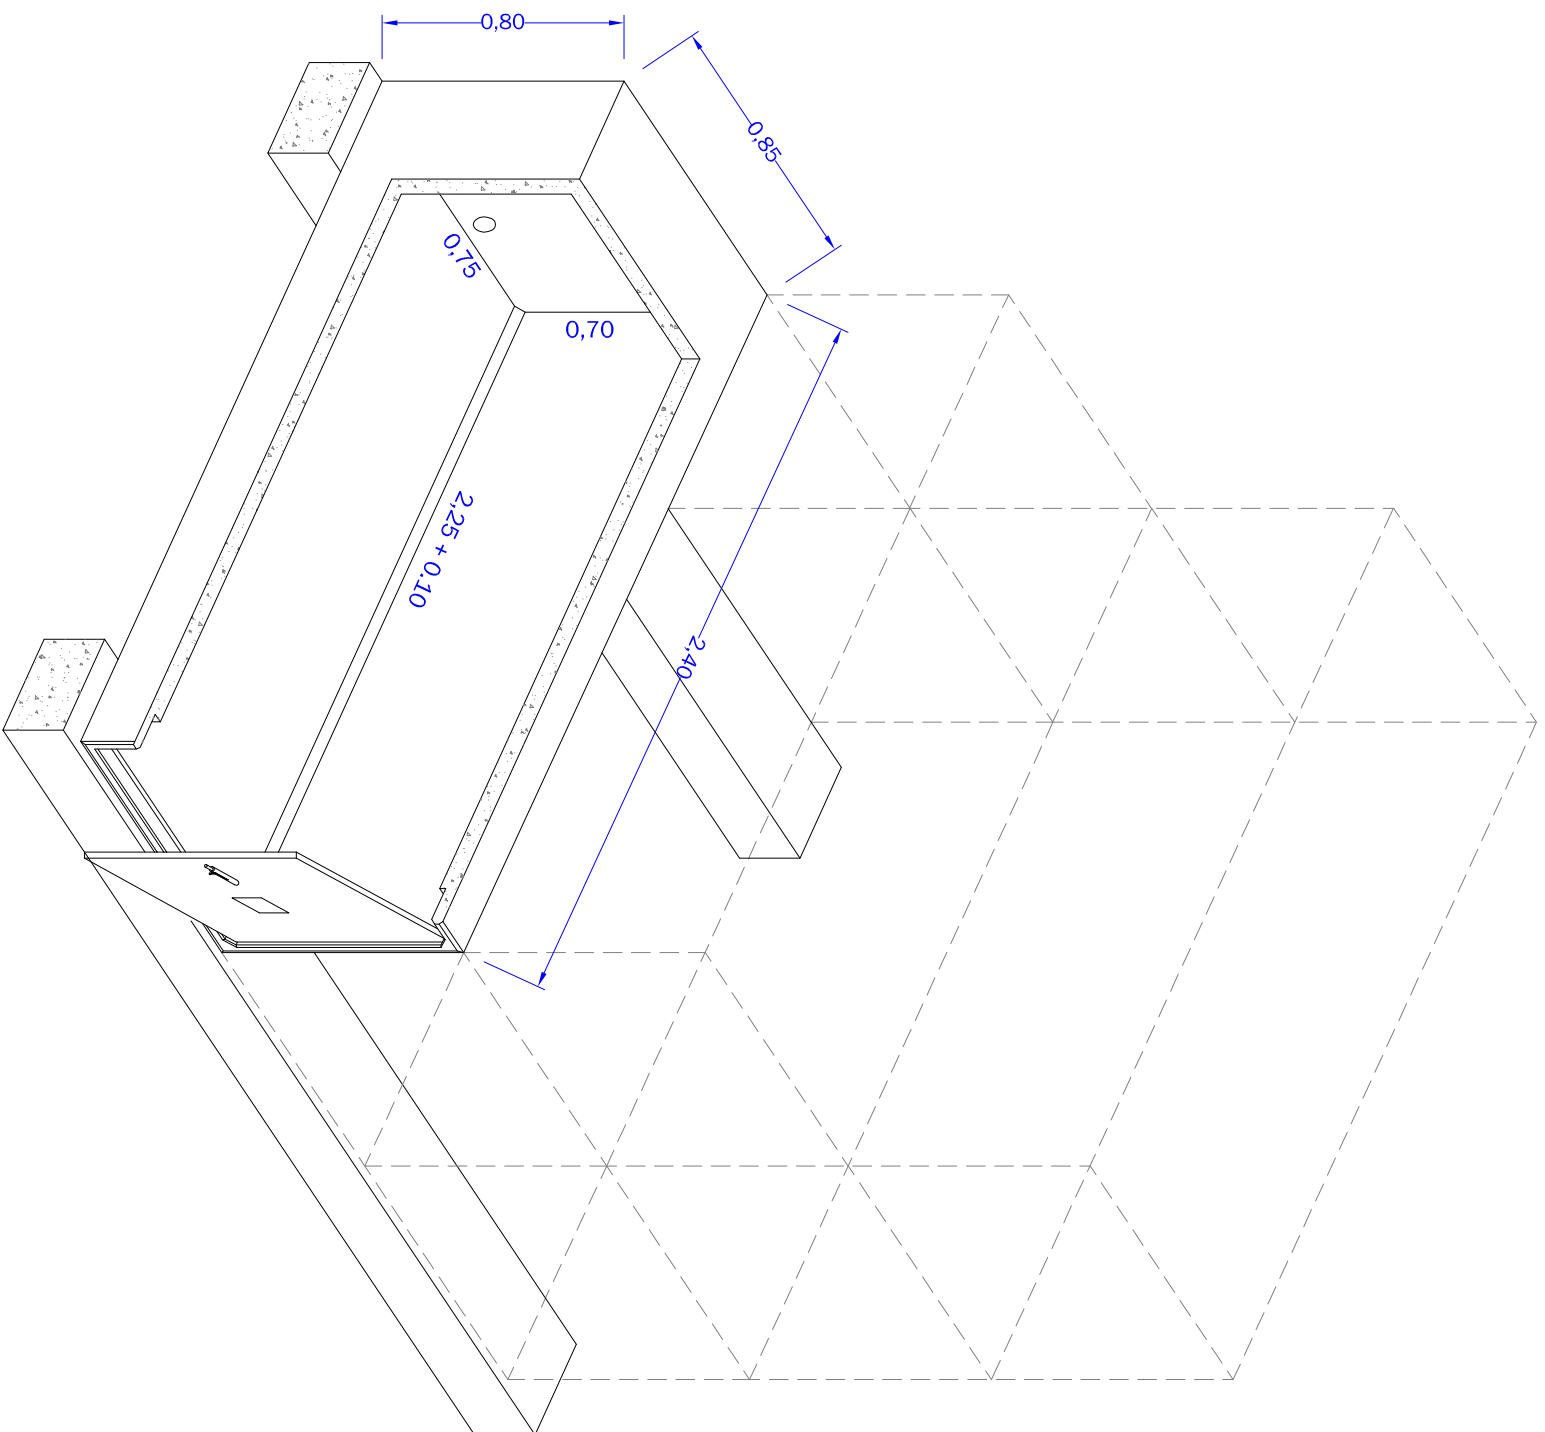

PRESCRIZIONI TECNICHE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- articolo 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285

- 1) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separati.
- 2) I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 5) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m².
- 6) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 7) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- 8) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- 9) E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

- articolo 13 della Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24

- 1) Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n° 285/1990.
- 2) La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
- 3) Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.




PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE

FASE:
VARIANTE N° 2

ELABORATO:

10 TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

FIRME:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Fabrizio Pintori

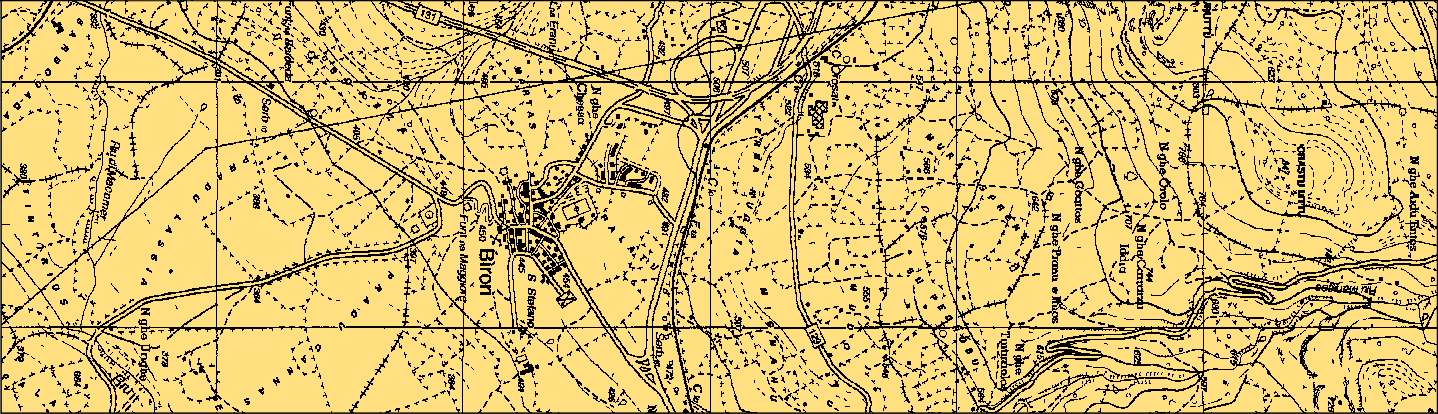

COMUNE DI BIORORI (Provincia di Nuoro)
www.comune.biorori.nu.it - ufficiotecnico.biorori@naginle-planigia.it
via IV Novembre, n° 4 - 08010 - Biorori (Nu) - tel. 0785 72002 - fax 0785 72990 - Partita IVA 00157770918